


Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ"
Испытательная лаборатория по контролю качества питьевой воды

355000 Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 456 литер Т 8(8652) тел. 562-962 факс 8(8652) 956-477

**СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 3 кв. 2025г.**

Показатели	Ед.изм.	Нормы ПДК, не более	Резервуар
Температура	градусы	н/н	19,7
Цветность	градусы	20	1,79
Характер запаха/Интенсивность запаха при 20°С/60°С	баллы	2	хл 0/1
Прозрачность	см	н/н	-
Интенсивность вкуса	баллы	2	0
Водородный показатель (рН)	ед. рН	от 6 до9	7,76
Мутность	ЕМФ	2,6	1,03
Общая щелочность	ммоль/дм3	н/н	1,60
Сухой остаток	мг/дм3	1000	178,5
Жёсткость	град.Ж	7,0	2,26
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0	0,45
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1	<0,005
АПАВ	мг/дм3	0,5	<0,025
Массовая концентрация фенолов	мг/дм3	0,001	<0,0005
Алюминий	мг/дм3	0,2	<0,01
Аммоний	мг/дм3	2,0	<0,50
Барий (Ba)	мг/дм3	0,7	<0,1
Бериллий (Be)	мкг/дм3	0,2	<0,1
Бор	мг/дм3	0,5	<0,05
Железо	мг/дм3	0,3	0,060
Кадмий (Cd)	мг/дм3	0,001	<0,005
Кальций (Ca)	ммоль/дм3	н/н	1,37
Марганец	мг/дм3	0,1	<0,01
Медь (Cu)	мг/дм3	1,0	<0,01
Молибден	мг/дм3	0,07	<0,025
Мышьяк	мг/дм3	0,01	<0,005
Никель (Ni)	мг/дм3	0,02	<0,015
Нитраты	мг/дм3	45	2,75
Нитрит-ион	мг/дм3	3,0	<0,20
Гамма - ГХЦГ	мкг/дм3	4,0	<0,1
Фосфаты (фосфат-ионы)	мг/дм3	3,5	<0,25
Ртуть	мкг/дм3	0,5	<0,1
Свинец (Pb)	мг/дм3	0,01	<0,02
Селен (Se)	мкг/дм3	10	0,105
Стронций	мг/дм3	7,0	0,25
Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм3	500	58,45
Фториды (фторид-ионы)	мг/дм3	1,5	0,13
Хлориды	мг/дм3	350	10,01
Хром (Cr)	мг/дм3	0,05	<0,02
Хлороформ	мг/дм3	0,06	0,0076
Свободный остаточный хлор	мг/дм3	0,3-0,5	0,49
Суммарный остаточный хлор	мг/дм3	0,8-1,2	0,49
Цианиды	мг/дм3	0,07	<0,02
Цинк (Zn)	мг/дм3	5,0	<0,005
Кислород растворенный	мг/дм3	≥4,0	-
БПК5	мг/дм3	2,0	-

Начальник ИЛККПВ

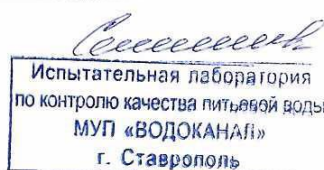

Ю.А. Селеменова